


光充儲能源管理系統-架構圖

Topology

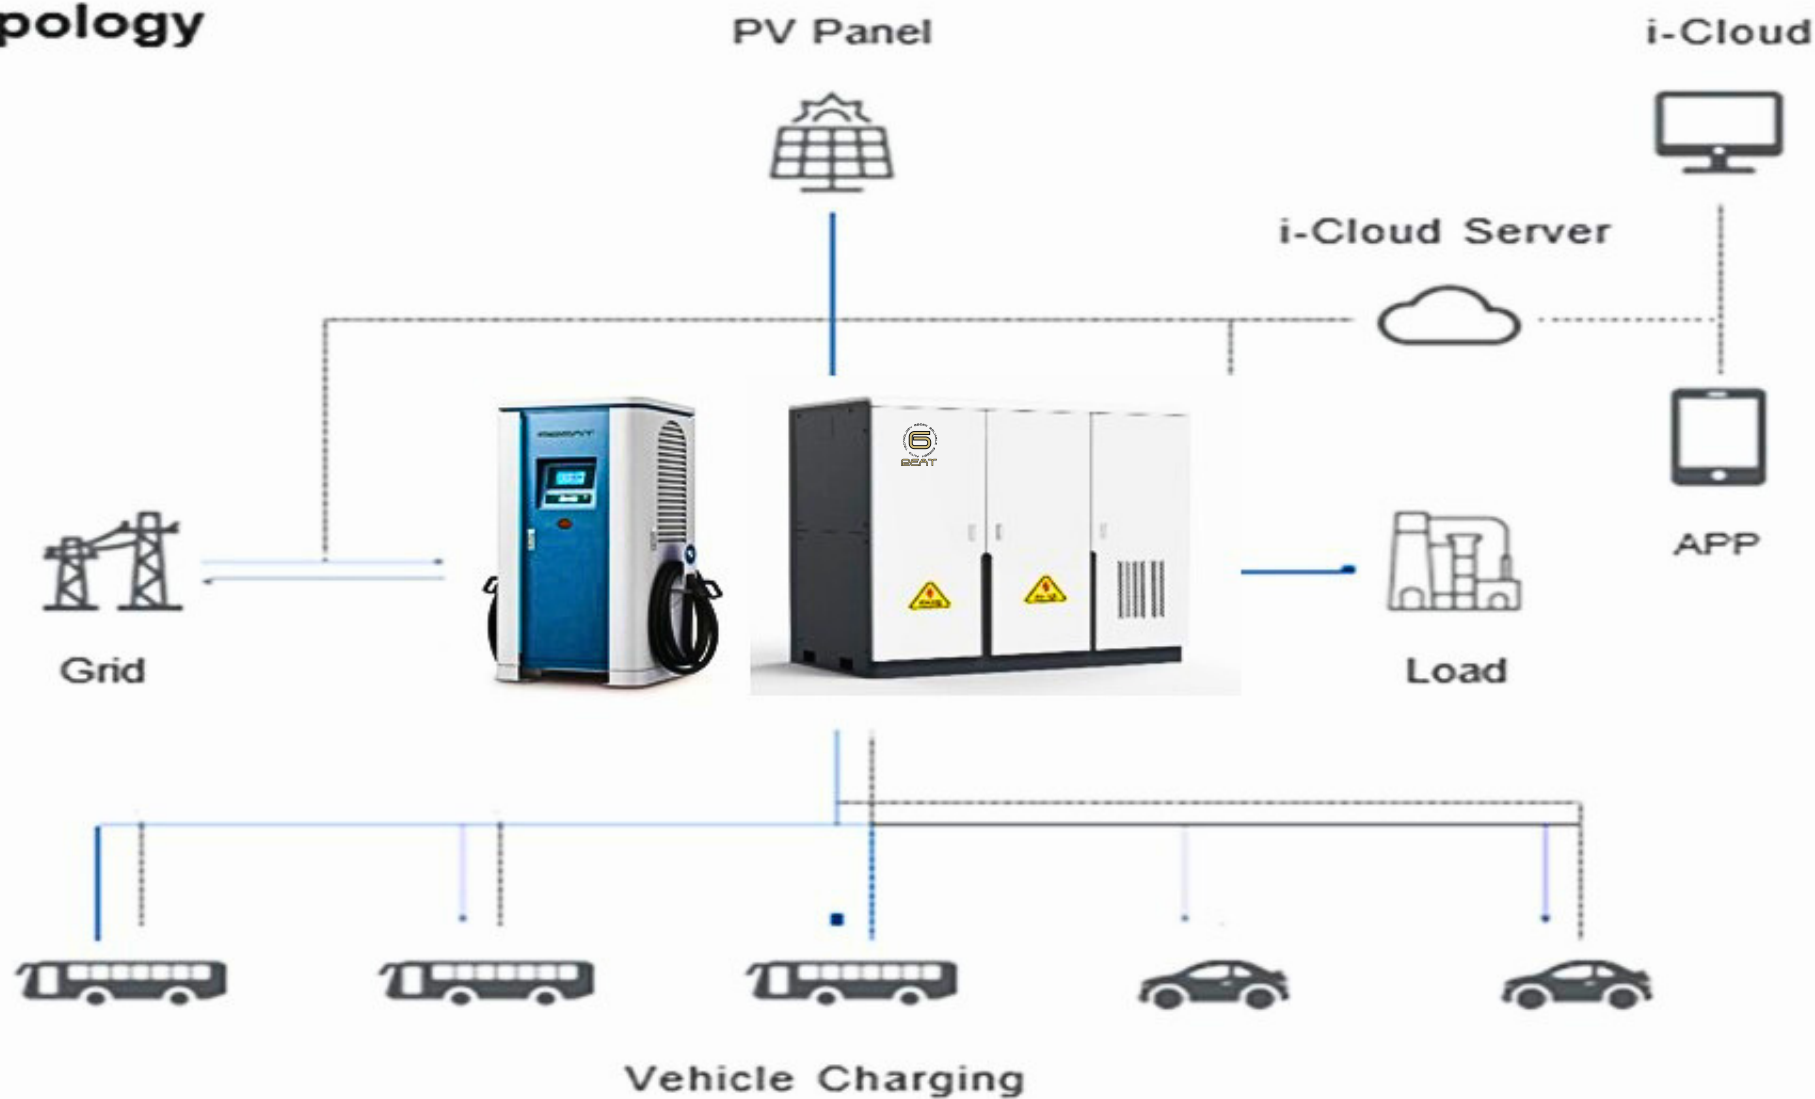

光充儲能源管理系統-主頁面


電網狀態

AB線電壓：395.6 V
BC線電壓：394.8 V
CA線電壓：394.6 V
頻率：60 Hz
實功率：-20.1 kW
虛功率：-0.1 kVar
功率因數：-1



充電樁狀態

槍1(CCS2)：Available
電壓：0 V
電流：0 A
功率：0 kW
槍2(CCS1)：Available
電壓：0 V
電流：0 A
功率：0 kW



儲能櫃狀態

AC電壓：395.0 V
AC電流：-29.1 A
實功率：-20.1 kW
虛功率：-0.1 kVar
功率因數：-1


電池電壓：807.9 V
電池電流：-24.0 A
SOC：95.2 %
SOH：100 %
最高電壓：3.373 V
最低電壓：3.359 V
最高溫度：31 °C
最低溫度：29 °C

電表	PCS	電池櫃	充電樁
正常	並網充電	無故障	正常

契約容量圖

折線圖

契約容量趨勢圖

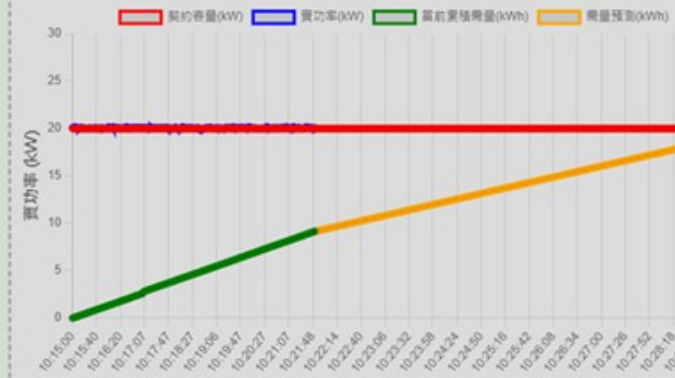

槍1(CCS2)



系統狀態
Available

累積電量
0 kWh

累積金額
0 NTD

SOC 0%

剩餘時間：0m:0s

槍2(CCS1)



系統狀態
Available

累積電量
0 kWh

累積金額
0 NTD

SOC 0%

剩餘時間：0m:0s